

Gigasetpro

N720 SPK PRO

Multicell System

Site planning Kit

BECAUSE IT'S YOUR BUSINESS.

Obsah

Bezpečnostné upozornenia	3
Práca so zariadením Gigaset N720 SPK PRO	4
Kontrola obsahu balenia	4
Ďalšie odporúčané príslušenstvo	5
Než začnete	5
Inštalácia meracej základňovej stanice	6
Uvedenie meracieho slúchadla do prevádzky	10
Ovládanie meracieho slúchadla	12
Zákaznícky servis a pomoc	16
Otázky a odpovede	16
Likvidácia odpadu	16
Príloha	17
Schválenie - výňatok z vyhlásenia o zhode	17
Starostlivosť	18
Kontakt s kvapalinami	18
Technické údaje	18
Index	21

Bezpečnostné upozornenia



Pred použitím si prečítajte bezpečnostné upozornenia a používateľskú príručku.

Komplexné používateľské príručky pre všetky telefóny a telefónne systémy, ako aj pre príslušenstvo nájdete na adrese gigasetpro.com v kategórii Podpora, čím pomôžeme k úspore papiera a zároveň poskytujeme kedykoľvek rýchly prístup k úplne aktuálnej dokumentácii.



Zariadenie nie je možné použiť v prípade výpadku prúdu. Rovnako **nie je možné uskutočňovať ani tiesňové volania.**

Ak je aktívny **zámok klávesnice/displeja, nie je možné vytáčať čísla tiesňového volania!**



Používajte len **nabíjateľné akumulátory**, ktoré spĺňajú **technické údaje** (pozrite si zoznam povolených akumulátorov → www.gigaset.com/service). Nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti nabíjania) ani iné typy batérií, pretože by to mohlo mať za následok vážne poškodenie zdravia a zranenie. Nabíjateľné akumulátory, ktoré sú viditeľne poškodené, je nutné vymeniť.



Ak je kryt priestoru pre akumulátory otvorený, slúchadlo sa nesmie obsluhovať.



Zariadenia nepoužívajte v prostredí, v ktorom hrozí nebezpečenstvo výbuchu (napr. lakovne).



Zariadenia nie sú odolné voči striekajúcej vode. Preto ich neumiestňujte do vlhkého prostredia, ako sú napr. kúpeľne či sprchy.



Používajte len sieťový adaptér uvedený na zariadení.
Počas nabíjania musí byť sieťová zásuvka ľahko prístupná.



Pokazené zariadenia vyradte z prevádzky alebo ich nechajte opraviť v servise, pretože by mohli rušiť funkciu iných bezdrôtových zariadení.



Ak je displej prasknutý alebo rozbítý, zariadenie nepoužívajte. Rozbité sklo alebo plast by vám mohli poraniť ruky alebo tvár. Zariadenie odošlite na opravu do Servisného strediska.



Malé články a batérie, ktoré možno prehltnúť, uchovávajú mimo dosahu detí.
Prehltnutie batérie môže viesť k popáleninám, perforácii mäkkých tkanív a smrti. K vážnym popáleninám môže dôjsť do 2 hodín od prehltnutia.
V prípade prehltnutia článku alebo batérie ihneď vyhľadajte pomoc lekára.



Používanie telefónu môže mať vplyv na zdravotnícke zariadenia, ktoré sa nachádzajú v blízkosti. Oboznámte sa s technickými podmienkami v prostredí, kde sa nachádzate, napr. v lekárskej ordinácii.

Ak používate medicínske zariadenie (napr. kardiostimulátor), obráťte sa na výrobcu zariadenia. Poskytnite vám informácie o citlivosti zariadenia na externé zdroje vysokofrekvenčnej energie (technické údaje zariadenia Gigaset nájdete v časti „Technické údaje“).

Práca so zariadením Gigaset N720 SPK PRO

Súprava Gigaset N720 SPK PRO (Site Planning Kit) pomáha pri plánovaní a inštalácii systému DECT s viacerými bunkami. Obsahuje jednu meraciu základňovú stanicu, dve meracie slúchadlá a ďalšie užitočné príslušenstvo na presné určenie podmienok prostredia v sieti DECT pre plánovanú sieť. Dodáva sa v kufríku.

S meracími prístrojmi v kufríku je možné zistiť rádiové pokrytie DECT na mieste inštalácie, určiť počet potrebných základňových staníc a ich optimálne umiestnenie a nájsť zdroje rušenia v rádiovjej sieti.




Podrobné informácie o plánovaní viacčlánkového systému a vykonávaní meraní pre optimálne umiestnenie základňových staníc nájdete v príručke Gigaset N870 IP PRO pre plánovanie a meranie.

Kontrola obsahu balenia

1




2

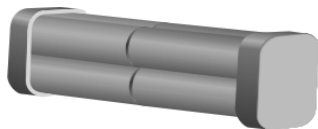

3



4



5

Ďalšie odporúčané príslušenstvo

Statív

Pre presný výsledok merania odporúčame upevniť meraciu základňovú stanicu s nosičom batérií na statív. Nosič základňovej stanice je vybavený závitom vhodným na tento účel. Preto je možné simulovať inštaláciu základňovej stanice v ktorejkoľvek možnej výške a skontrolovať štruktúru siete a jej dosah.

Statív by mal mať skrutkový závit a mal by sa dať vysúvať do výšky 2,50 až 3,00 m.



Než začnete

Berte na vedomie, že meracie prístroje sa prevádzkujú za pomoci batérií, ktoré sa pred začiatkom merania musia nabiť. Túto skutočnosť zohľadnite pri svojom časovom plánovaní.

Pre meraciu základňovú stanicu potrebujete osem batérií, ktoré sa dodávajú ako bloky. Kufřík obsahuje nabíjačku na nabíjanie bloku batérií. Čas nabíjania je približne 3 hodiny.

Pre každé meracie slúchadlo potrebujete dve batérie. Môžete ich nabíjať v nabíjačkách slúchadiel a taktiež v nabíjačke, ktorá je bežne dostupná na trhu. Čas nabíjania v nabíjačke je približne 5 hodín.



Používajte iba dobíjacie batérie (→ s. 18) odporúčané spoločnosťou Gigaset Communications GmbH, t. j. nikdy nepoužívajte bežné batérie (bez možnosti dobíjania), pretože v takom prípade nie je možné vylúčiť závažné ohrozenie zdravia či zranenie. Mohlo by dôjsť napríklad k poškodeniu plášťa batérií, prípadne by batérie mohli explodovať. V dôsledku používania iných ako odporúčaných batérií by sa zariadenie mohlo aj pokaziť alebo poškodiť.

Inštalácia meracej základňovej stanice

Na to, aby ste mali pri meraní dostatočnú voľnosť pohybu a neboli závislí od dostupnosti elektrickej siete, používajte meraciu základňovú stanicu s externými batériami. Na tento účel kufrík obsahuje blok batérií s ôsmimi integrovanými batériami a nabíjačku.


Príprava nosiča základňovej stanice

- ▶ Z kufríka vyberte nosič základňovej stanice s meracou základňovou stanicou a blok batérií.
- ▶ Posunutím krytu doľava otvorte priehradku batérií **1**. Zámok na pravom okraji prekonajte ľahkým nadvihnutím krytu nechtom.




- ▶ Konektor na kábli bloku batérií zapojte na kolíky kontaktov na ľavej strane priehradky batérií **2**.

Poznámka: Konektor je tvarový tak, že ho je možné zapojiť len v správnom smere. Násilným pripojením konektora v nesprávnej polohe môžete poškodiť kontakty a prístroj bude potom nepoužiteľný.

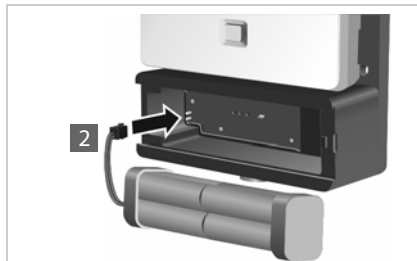

- ▶ Vložte blok batérií do priehradky batérií v nosiči základňovej stanice **3**.
- ▶ Nasúvajte kryt na priehradku batérií **4**, až zaklapne.

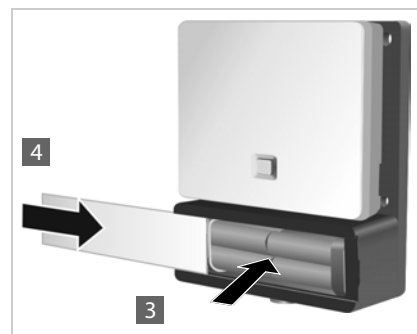


Nabíjanie batérií

Meracia základňová stanica je s elektrickým napájaním spojená káblom **1**.

Za otvorom **2** sa nachádza nabíjacia zdierka, za otvorom **3** prepínač na prepínanie medzi stavom „Prevádzka“ a „Nabíjanie“.


- ▶ Prepínač prepnite do polohy na nabíjanie. Posuňte ho v smere k nabíjacej zdierke.

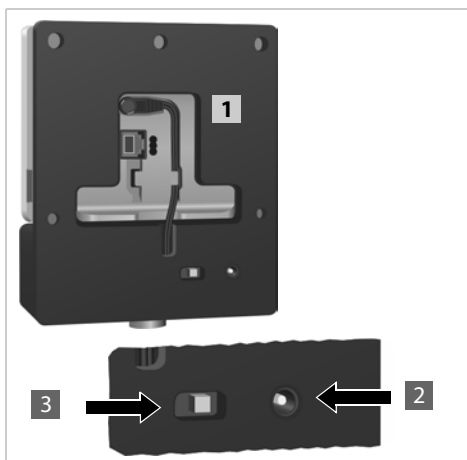

- ▶ Nabíjačku batérií zapojte do sieťovej zásuvky **4**.

Prípadne je potrebné najskôr nasadiť vhodný modul zástrčky.

- ▶ Zástrčku nabíjačky batérií zapojte do nabíjacej zdierky na zadnej strane nosiča základňovej stanice **5**.
- ▶ Batérie nabíjajte, až sa rozsvieti indikátor nabitia na nabíjačke.
- ▶ Keď sú batérie nabité, vytiahnite zástrčku nabíjačky z nabíjacej zdierky a prepínač opäť prepnite do polohy „Prevádzka“.

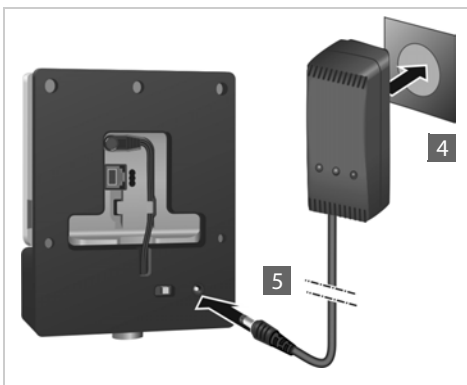

Meracia základňová stanica je dostatočne napájaná elektrickou energiou, pokiaľ svieti LED kontrolka na jej prednej strane.


Ak prístroj nepotrebujete, prepnite prepínač do polohy „Nabíjanie“, aby ste ušetrili elektrickú energiu.



Alternatívne elektrické napájanie


Meracia základňová stanica je napájaná elektrickým prúdom z bloku batérií vloženého do nosiča batérií. Alternatívne môžete použiť taktiež jeden z nasledujúcich zdrojov napájania elektrickým prúdom:

- ▶ Odpojte konektor napájacieho kábla od základňovej stanice.

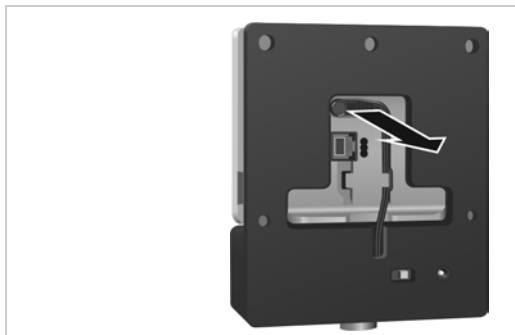

Pripojenie k elektrickej sieti


- ▶ Kábel dodaného sieťového zdroja zapojte do prívodu elektrického napájania meracej základňovej stanice **1**. Použite dodaný sieťový zdroj (č. **4** na obrázku na s. 4).
- ▶ Sieťový zdroj zapojte do sieťovej zásuvky **4**.

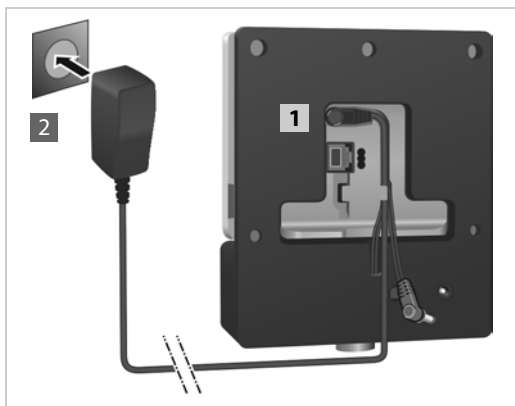

Pripojenie k prepínaču s možnosťou napájania PoE (Power over Ethernet).

- Prepojte ethernetový konektor LAN meracej základňovej stanice **1** s konektorom prepínača siete Ethernet **2**.


Použite na to tienový ethernetový kábel.

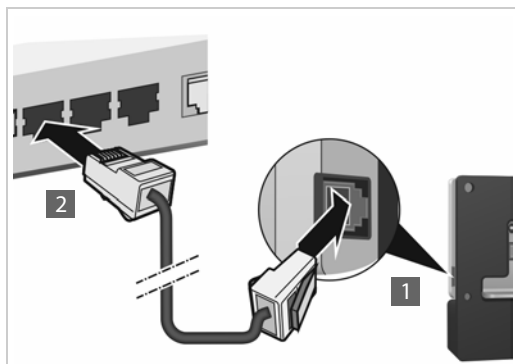

Montáž meracej základňovej stanice na statív

Nosič základňovej stanice je vybavený držiakom na montáž meracej základňovej stanice na statív.

- Závít nosiča batérií nasadte na statív a nosič batérií naskrutkujte.

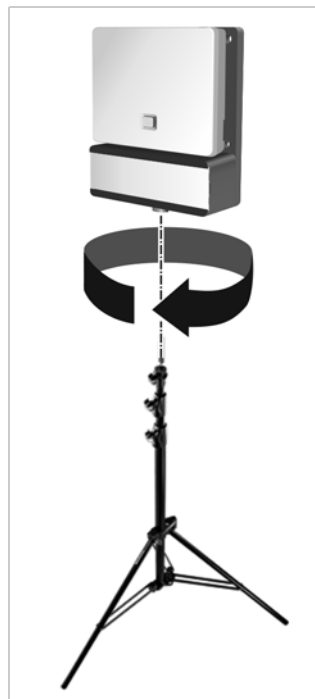

Uvedenie meracieho slúchadla do prevádzky

- ▶ Meracie slúchadlá a príslušenstvo vyberte z kufríka. Na každé slúchadlo ste dostali tieto diely:

- 1 nabíjačka
- 2 sieťový zdroj
- 3 kryt priehradky batérií
- 4 spona na opasok
- 5 štyri batérie (AAA), z toho dve ako rezerva

Displej a klávesnica sú chránené fóliami. **Tieto ochranné fólie stiahnite!**




Pripojenie nabíjačky

- ▶ Plochý konektor sieťového zdroja zapojte do zdievky nabíjačky **1**.
- ▶ Sieťový zdroj zapojte do sieťovej zásuvky **2**.

Ak musíte zástrčku odpojiť od nabíjačky:

- ▶ Stlačte uvoľňovacie tlačidlo **3** a zástrčku vytiahnite.

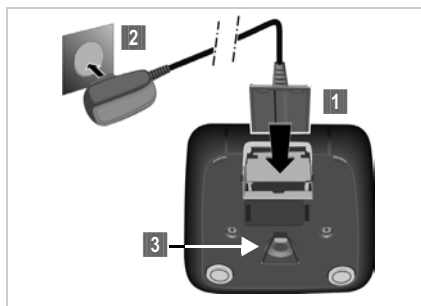


Vloženie batérií a zatvorenie krytu priehradky batérií

- ▶ Pri vkladaní batérií do priehradky dbajte na správnu polaritu. Polarita je vyznačená v priehradke batérií.
- ▶ Nasadíte kryt priehradky batérií najskôr hore.
- ▶ Potom zatlačte na kryt, aby zapadol na miesto.

Ak chcete kryt priehradky batérií otvoriť, napríklad pri ich výmene:

- ▶ Zasuňte necht do výrezu v puzdre (pozri šípku) a kryt priehradky batérií potiahnite smerom hore.

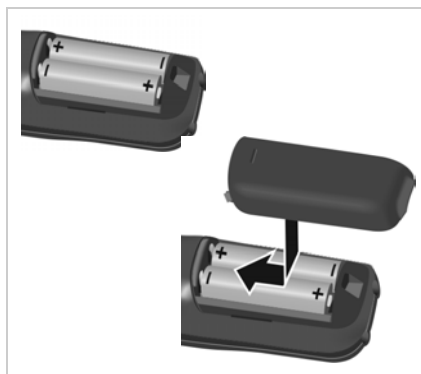

Prvé nabitie a vybitie batérií

Správny stav nabitia je možné zobraziť len vtedy, ak sa batérie najprv úplne nabijú a potom vybijú.

- ▶ Slúchadlo nabíjajte v nabíjačke 5 hodín.
- ▶ Po nabití slúchadlo vyberte z nabíjačky a vložte ho do nej znova až v okamihu, keď sú batérie **úplne vybité**.







Slúchadlo sa smie vkladať iba do určenej nabíjačky.



Zobrazenie stavu nabitia batérií na displeji

V pravom hornom rohu displeja sa zobrazuje stav nabitia batérií:



	svieti bielo	stav nabitia viac ako 66 %
	svieti bielo	nabité medzi 34 % a 66 %
	svieti bielo	nabité medzi 11 % a 33 %
	svieti červeno	stav nabitia menej ako 11 %
	bliká červeno	batéria je takmer vybitá (ostáva čas prevádzky menej ako 10 minút)
	svieti bielo	batéria sa nabíja

Prípojenie náhlavnej súpravy k slúchadlu

Na vyhodnotenie kvality tónu vysielaného meracou základňovou stanicou je možné k meraciemu slúchadlu pripojiť náhlavnú súpravu.

Na ľavej strane meracieho slúchadla sa nachádza konektor na pripojenie jednej dodanej náhlavnej súpravy.

Vďaka tomu máte voľné ruky, aby ste mohli do plánu zakresliť zistené umiestnenie a v priebehu fázy merania môžete odčítať obsah displeja.

Hlasitosť náhlavnej súpravy zodpovedá nastaveniu hlasitosti slúchadla.



Ovládanie meracieho slúchadla



Táto časť opisuje funkcie slúchadiel, ktoré sú dôležité pre meranie. Informácie o štandardných funkciách slúchadla Gigaset S650H PRO nájdete v návode na použitie prístroja. Tento návod nájdete na stránkach produktov na adrese gigasetpro.com.

Meracie slúchadlá


- sa automaticky zapnú, keď ich vložíte do nabíjačky,
- sú už pri dodaní prihlásené k meracej základňovej stanici,
- sú už pri dodaní v režime merania.

Displej v režime merania

V režime merania sa na displeji zobrazujú aktuálne hodnoty stavu spojenia so základňovou stanicou. Tieto hodnoty sa aktualizujú v krátkych časových intervaloch. Uvedený interval merania môžete zmeniť (→ s. 15).

Displej v stave pokoja

Na displeji sa v stave pokoja zobrazujú nasledujúce informácie:

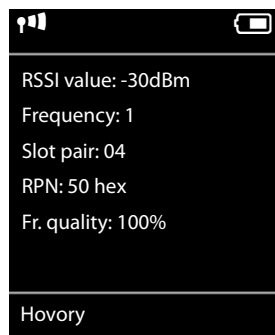

Hodnoty na určenie kvality spojenia:

- RSSI value** Hodnota RSSI. Intenzita signálu základňovej stanice pri prijímaní s najlepším pripojením v dBm.
Prijateľná hodnota: -20 až -70 dBm.
Jednotky intenzity signálu → s. 15.
- Fr. quality** **Kvalita rámca.** Percento bezchybných prijatých balíkov v poslednom intervale merania.
Prijateľná hodnota: 95 – 100 %

Okrem toho sa zobrazujú nasledujúce informácie:

- Frequency** **Frekvencia.** Nosná frekvencia prijatého signálu. Rozsah hodnôt: 0 – 9
- Slot pair** Použitý duplexný **Pár slotov** (0 – 11)
Časový úsek kanála prijímu, na ktorom bolo vykonané meranie.
Poznámka: Pri prechode do stavu spojenia sa občas zobrazí hodnota 15.
- RPN** **RPN** (Radio Fixed Part Number)
Identifikátor základňovej stanice, s ktorou je slúchadlo spojené. Hodnota sa zobrazuje v hexadecimálnom formáte.

Podrobné informácie o vyhodnotení výsledkov merania nájdete v príručke Gigaset N870 IP PRO pre plánovanie a meranie.

Displej v inom stave ako pokoja

-30dBm-1-04-50H-100

Ak sa displej nenachádza v stave pokoja, zobrazujú sa na jeho hornom okraji dáta merania.

Kontrola kvality spojenia s meracou základňovou stanicou

Spojenie meracích slúchadiel

Ak meranie vykonávajú dve osoby, je možné skontrolovať kvalitu hlasu nadviazaním spojenia medzi dvoma meracími slúchadlami.

Slúchadlá sa v režime merania nachádzajú v stave pokoja.



Začnite interné volanie.



Pomocou tlačidiel zadajte interné telefónne číslo druhého slúchadla.

alebo:



Začnite interné volanie.



Vyberte slúchadlo. Vlastné slúchadlo je vpravo označené symbolom „<“.



Stlačte tlačidlo prijatia hovoru.

Volanie všetkých slúchadiel




Stlačte a **podržte** tlačidlo.

Zapnutie súvislého testovacieho tónu základňovej stanice


Ak meranie vykonávate sami, môžete spustiť prehrávanie súvislého testovacieho tónu, ktorý umožňuje otestovať spojenie s meracou základňovou stanicou z meracieho slúchadla.



Pomocou tlačidiel zadajte postupnosť číslíc  .



Stlačte tlačidlo prijatia hovoru.

Cez reproduktor sa začne prehrávať testovacia melódia. Ak máte pripojenú náhlavnú súpravu, stlačte tlačidlo hlasitého telefonovania  , aby ste počuli melódiu.

Zapnutie a vypnutie meracieho slúchadla

Meracie slúchadlo sa automaticky zapne po vložení do nabíjačky. To znamená, že po nabití v nabíjačke je slúchadlo zapnuté.



V stave pokoja vypnete slúchadlo tak, že stlačíte a **podržíte** tlačidlo ukončenia hovoru (ozve sa potvrdzovací tón). Ak chcete slúchadlo znova zapnúť, opäť stlačte a **podržíte** tlačidlo ukončenia hovoru.

Zapnutie a vypnutie hlasitého telefonovania

Kvalitu spojenia môžete okrem náhlavnej súpravy skontrolovať tiež pomocou reproduktora.



Stlačením tlačidla hlasitého telefonovania sa prepína medzi slúchadlom a hlasitým telefonovaním.



- ▶ V tomto prípade nasadte dodaný plastový kryt na zdierku na pripojenie náhlavnej súpravy. Tým sa zlepší kvalita režimu hlasitého telefonovania.

Zapnutie a vypnutie režimu merania

Keď je zapnuté slúchadlo, nachádza sa v režime merania.

Opustenie režimu merania

Režim merania opustíte vynulovaním slúchadla:


 →  → **Systém** → **Reset slúchadla**


Opätovné zapnutie režimu merania cez menu Service (Servis)

Ak ste opustili režim merania, môžete ho opäť zapnúť prostredníctvom menu Service (Servis). Postupujte pritom nasledovne:



Stlačte a **podržte** tlačidlo vypnutia; slúchadlo sa vypne.



Súčasne stlačte tlačidlá **1**, **4** a **7** a podržte ich stlačené. Potom stlačte a podržte tlačidlo zapnutia .




Slúchadlo sa teraz nachádza v servisnom režime.



Zadajte päťmiestny kód PIN. Pri dodaní je tento kód nastavený na 76200.

Tým sa otvorí menu Service (Servis).

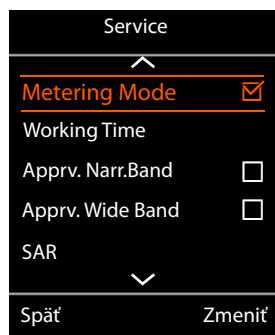

Navigačným tlačidlom vyberte položku **Metering Mode** (Režim merania).


Zmeniť

Stlačením tlačidla na displeji aktivujete položku. Keď aktivujete režim merania, otvorí sa menu **RSSI measurement**.

Tu môžete zmeniť nastavenie meracej jednotky a intervalu merania.

Zmena nastavenia režimu merania

V režime Service (Servis) môžete zmeniť nastavenie meracej jednotky a intervalu merania v režime merania.

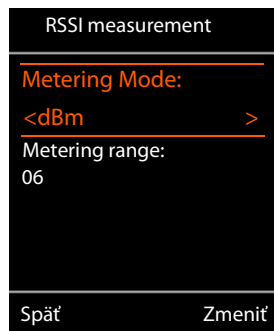

Metering Mode (Meracia jednotka)

Intenzita signálu (**RSSI value**) sa na displeji štandardne zobrazuje v jednotkách dBm. Intenzitu signálu môžete zobraziť tiež ako percentuálnu hodnotu. Percentuálna hodnota predstavuje intenzitu signálu prijímaného balíka vzhľadom na maximálnu možnú hodnotu RSSI (100 %).




Pomocou navigačného tlačidla vyberte požadované zobrazenie intenzity signálu.

dBm: odmeraná intenzita signálu sa zobrazuje v dBm. Toto je prednastavený a odporúčaný režim.

%: odmeraná intenzita signálu sa zobrazuje v percentách maximálnej možnej hodnoty RSSI

SEN: nie je relevantný.

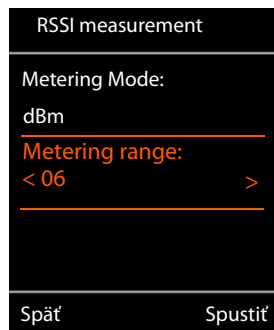

Metering range (Interval merania)

Interval merania určuje, v akých časových intervaloch sa bude vykonávať meranie.

Rozsah hodnôt: 06 – 16 (1,0 s – 2,5 s)

Odporúčaná hodnota: 16



Pomocou navigačného tlačidla vyberte požadovaný interval merania.

Spustiť Stlačením tlačidla na displeji aktivujte režim merania.

Späť Stlačením tlačidla na displeji opäť opustíte menu Service (Servis).

Slúchadlo sa vypne. Len čo ho znova zapnete, nachádzate sa v režime merania so zvolením nastavením.



Nevykonávajte zmeny iných nastavení v menu Service (Servis).

Zákaznícky servis a pomoc

Chcete sa niečo opýtať?

Rýchlu pomoc a informácie nájdete v tejto príručke používateľa alebo na stránke gigasetpro.com.

Online informácie a služby súvisiace s

- Products (Produktmi)
- Documents (Dokumentami)
- Interop
- Firmware (Firmvérom)
- FAQ (Častými otázkami)
- Support (Podporou)

nájdete na stránke wiki.gigasetpro.com.

Blížšie informácie o vašom produkte Gigaset vám poskytnie špecializovaný predajca produktov Gigaset.

Otázky a odpovede

Pokiaľ sa pri používaní telefónu budete chcieť na čokoľvek opýtať, sme Vám k dispozícii na adrese gigasetpro.com.

Likvidácia odpadu

Naša koncepcia ochrany životného prostredia

My, spoločnosť Gigaset Communications GmbH, máme spoločenskú zodpovednosť a angažujeme sa za lepší svet. Naše myšlienky, technológie a naša činnosť slúžia ľuďom, spoločnosti a životnému prostrediu. Cieľom našej činnosti po celom svete je trvalé zaistenie životných podmienok ľudí. Uvedomujeme si zodpovednosť za výrobok, ktorá sa vzťahuje na celú dobu životnosti výrobku. Už pri projektovaní a plánovaní výrobných procesov sa vyhodnocuje vplyv výrobkov na životné prostredie, vrátane výroby, obstarávania, predaja, využitia, servisu a likvidácie.

Viac informácií o ekologických výrobkoch a postupoch nájdete na internetovej stránke www.gigaset.com.

Systém manažmentu životného prostredia



Spoločnosť Gigaset Communications GmbH je držiteľom certifikátov podľa medzinárodných noriem ISO 14001 a ISO 9001.

ISO 14001 (životné prostredie): certifikát udelil spoločnosti v septembri 2007 úrad TÜV SÜD Management Service GmbH.

ISO 9001 (kvalita): certifikát udelil spoločnosti 17.02.1994 úrad TÜV Süd Management Service GmbH.

Likvidácia odpadu

Nakladanie s elektrozariadením - informačný leták

Nefunkčné, vyradené, resp. opotrebované (podľa Vášho zváženia) elektronické zariadenie je potrebné odovzdať na miestach na to určených.



Elektronické zariadenie je potrebné separovať od nevytriedeného komunálneho odpadu a odovzdať ho vcelku (myslí sa tým aj s batériou, prípadne nabíjačkou). Pokiaľ sa so starým elektronickým zariadením nebude nakladať podľa uvedených bodov, môže dôjsť k negatívnemu vplyvu na životné prostredie a taktiež aj na zdravie ľudí.

Ak však staré elektronické zariadenie odovzdáte na miestach na to určených, samotný spracovateľ garantuje jeho zhodnotenie (materiálové, alebo iné), čím aj Vy prispievate k opätovnému použitiu jednotlivých súčastí elektronického zariadenia a k ich recyklácii.

Všetky informácie na tomto letáku sú zhrnuté pod symbolom uvedeným na každom elektronickom zariadení.

Účel tohto grafického symbolu spočíva v spätnom odbere a oddelenom zbere elektroodpadu. Nevyhadzovať v rámci komunálneho odpadu! Odpad je možné spätne odobrať na miestach na to určených!

Príloha

Schválenie - výňatok z vyhlásenia o zhode

VoIP telefonovanie je možné cez LAN rozhranie (IEEE 802.3).

V závislosti od rozhrania vašej telekomunikačnej siete, môže byť vyžadovaný prídavný smerovač/prepínač.

Pre viac informácií, kontaktujte vášho poskytovateľa pripojenia.

Tento prístroj je určený pre celosvetovú prevádzku, mimo Európskeho hospodárskeho priestoru (s výnimkou Švajčiarska) v závislosti od národných osvedčení.

Osobitosti krajiny určenia sú zohľadnené.

Spoločnosť Gigaset Communications GmbH týmto vyhlasuje, že tento typ rádiového zariadenia s typovým označením Gigaset N720 SPK PRO - Gigaset S650H PRO spĺňa požiadavky smernice 2014/53/EÚ.

Plné znenie vyhlásenia o zhode pre EÚ je k dispozícii na tejto internetovej adrese:

www.gigaset.com/docs.

Toto vyhlásenie môže byť k dispozícii aj v súboroch medzinárodných vyhlásení o zhode alebo európskych vyhlásení o zhode.

Preto skontrolujte všetky tieto súbory.

Starostlivosť

Zariadenie utierajte **vlhkou** utierkou alebo antistatickou utierkou. Nepoužívajte rozpúšťadlá ani utierky z mikrovlákna.

Nikdy nepoužívajte suchú handričku; mohli by ste vytvoriť statickú elektrinu.

V zriedkavých prípadoch môže styk s chemickými látkami spôsobiť zmeny na zovňajšku zariadenia. Vzhľadom na veľkú rozmanitosť chemických produktov dostupných na trhu nebolo možné odtestovať vplyv všetkých látok.

Kazy na povrchoch s vysokým leskom môžete opatrne odstrániť pomocou leštidiel na displeje mobilných telefónov.

Kontakt s kvapalinami

Ak zariadenie príde do styku s kvapalinou:

- 1 **Odpojte napájací zdroj.**
- 2 **Vyberte akumulátory zo zariadenia a nechajte priestor pre akumulátory otvorený.**
- 3 Nechajte kvapalinu vytečť zo zariadenia.
- 4 Všetky časti jemne osušte.
- 5 Nechajte zariadenie položené klávesnicou nadol (ak ju zariadenie má) s otvoreným priestorom pre akumulátory na suchom, teplom mieste **aspoň 72 hodín** (nie však v mikrovlnnej rúre a pod.).
- 6 **Zariadenie nezapínajte, kým sa úplne nevysuší.**

Vo väčšine prípadov bude zariadenie po úplnom vysušení opäť fungovať.

Technické údaje

Batérie slúchadiel

Technológia	Nikel-metal-hydridové (NiMH)
Veľkosť	AAA (Mikro, HR03)
Napätie	1,2 V
Kapacita	700 mAh

Každé slúchadlo sa dodáva so štyrmi odporúčanými batériami.

Čas prevádzky/čas nabíjania batérií

Čas prevádzky zariadení Gigaset závisí od kapacity a veku batérií a od spôsobu používania zariadení. (Všetky časové údaje predstavujú maximálnu hodnotu.)

Blok batérií meracej základňovej stanice

Kapacita	2000 mAh
Čas používania	5,8 hodiny
Čas nabíjania v nabíjačke	3 hodiny

Sieťový adaptér pre základňovú stanicu

Výrobca	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodný register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodný register: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
ID modelu	C557
Vstupné napätie	230 V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50 Hz
Výstupné napätie	6,5 V
Výstupný prúd	0,6 A
Výstupný výkon	3,9 W
Priemerná účinnosť počas používania	> 76,1 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	Nie je relevantná – iba pri výstupnom výkone > 10 W
Spotreba energie pri nulovom zaťažení	< 0,10 W

Sieťový adaptér pre slúchadlo

Výrobca	Salom Electric (Xiamen) Co. Ltd. Obchodný register: 91350200612003878C 31 Building, Huli Industrial District, Xiamen, Fujian 361006, P.R. China
	Salcomp (Shenzen) Co. Ltd. Obchodný register: 91440300618932635P Salcomp Road, Furond Industrial Area, Xinqiao, Shajing, Baoan District, Shenzhen 518125 China
ID modelu	C705
Vstupné napätie	230 V
Frekvencia vstupného striedavého prúdu	50 Hz
Výstupné napätie	4 V
Výstupný prúd	0,15 A
Výstupný výkon	0,6 W
Priemerná účinnosť počas používania	> 46 %
Účinnosť pri nízkom zaťažení (10 %)	Nie je relevantná – iba pri výstupnom výkone > 10 W
Spotreba energie pri nulovom zaťažení	< 0,10 W

Príslušenstvo

Objednávanie produktov Gigaset

Produkty Gigaset si môžete objednať u svojho špecializovaného predajcu.

Kufřík s meracím vybavením	Číslo výrobku
Gigaset N720 SPK PRO	S30852-H2316-R101

Náhradné diely Gigaset N720 SPK PRO

Náhradný diel
Meracia základňová stanica Gigaset N720 SPK PRO
Nosič základňovej stanice
Blok batérii/základňová stanica
Nabíjačka/základňová stanica
Kalibrované meracie slúchadlo Gigaset S650H PRO
Náhlavná súprava

Index

B	
Batérie	
nabíjanie	8
vloženie do slúchadla	10
Bezpečnostné upozornenia	3
Blok batérií	
nabíjanie	7
vloženie do nosiča základňovej stanice	6
Č	
Časový úsek	12
Čísla tiesňového volania	
nie je možné vytáčať	3
D	
Displej	
rozbitý	3
v inom stave ako pokoja	13
v režime merania	12
v stave pokoja	12
H	
Hľadanie telefónu	16
Hodnoty merania	
zobrazenie na slúchadle	12
I	
Intenzita signálu	12
zmena meracej jednotky	15
Interval merania	15
K	
Kontakt s kvapalinami	18
Kryt priehradky batérií, slúchadlo	10
Kvalita rámca	12
L	
Likvidácia odpadu	16, 17
M	
Medicínske zariadenia	3
Menu Service (Servis)	14
Meracia základňová stanica	
inštalácia	6
LED kontrolka	7
montáž na statív	9
Meracia základňová stanica, elektrické napájanie	
cez PoE	9
z bloku batérií	7
z elektrickej siete	8
Meracie slúchadlo	
nabíjanie batérií	11
ovládanie	12
pripojenie nabíjačky	10
pripojenie náhlavnej súpravy	11
príslušenstvo	10
spojenie	13
stav nabitia batérií	11
uvedenie do prevádzky	10
vloženie batérií	10
zapnutie a vypnutie	13
Meracie vybavenie	4
N	
Nabíjacia zdierka	7
Nabíjačka batérií	7
Náhlavná súprava	
pripojenie	11
Nosič základňovej stanice	6
montáž na statív	9
Nosná frekvencia	12
O	
Obsah	4
Otázky a odpovede	16
Otvorenie priehradky batérií	6
P	
Pár slotov	12
PoE (Power over Ethernet)	9
Prehrávanie testovacej melódie	13
R	
Režim hlasitého telefonovania	13
Režim merania	
%	15
dBm	15
displej	12
opätovné zapnutie	14
opustenie	14
Riešenie problémov	16
Rozbitý displej	3
RSSI	15

Index

S

Servisný režim	14
Sieťový adaptér	3, 19
slúchadlo	19
základňová stanica	19
Sieťový zdroj	8
Starostlivosť	18
Starostlivosť o prístroj	18
Statív	5
montáž	9
Stav nabitia batérií, slúchadlo	11
Súprava Gigaset N720 SPK (Site Planning Kit)	4

V

Vyhlasenie o zhode	17
------------------------------	----

Z

Zákaznícky servis	16
-----------------------------	----

Ž

Životné prostredie	20
------------------------------	----

Issued by

Gigaset Communications GmbH
Frankenstr. 2a, 46395 Bocholt, Germany

© Gigaset Communications GmbH 2020

Subject to availability.

All rights reserved. Rights of modification reserved.

www.gigaset.com